

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TURKU**

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

63 280 36 82

- PPIS w Turku

63 280 36 81

- fax

63 280 36 99

- e-mail

sekretariat@psse-turek.pl

psse.turek@pis.gov.pl

ul. Uniejowska 1a

62-700 Turek

www.psse-turek.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

63 280 36 86

- e-mail

higiena.komunalna@psse-turek.pl

ON.HK.070.1.2015

oryginał/kopia
Turek, dnia 10 marca 2015r.

**Ocena obszarowa jakości wody w zakresie zaopatrzenia
w wodę do spożycia przez ludzi na terenie gminy Turek w 2014r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1261, z późn. zm.) i § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu sprawozdań z wyników badań, informuje o jakości wody na terenie gminy Turek.

W roku 2014 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku objął nadzorem sanitarnym 5 urządzeń wodnych na terenie gminy Turek w tym:

- 4 wodociągi publiczne o produkcji:
 - 100 - 1000 m³/d – Cisew, Dzierżazna, Kaczki Średnie, Słodków
- 1 wodociąg zakładowy o produkcji wody:
 - 100 - 1000 m³/d – Warenka.

Jednostkami odpowiedzialnymi za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z ww. wodociągów są: Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o., ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin, Oddział w Turku, ul. Folwarczna 12 (wodociągi publiczne); PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A., Warenka 23, 62-700 Turek (wodociąg zakładowy Warenka).

W 2014r. pobrano ogółem 24 próbek wody do badań bakteriologicznych oraz 24 próbki do badań fizykochemicznych w ramach monitoringu jakości wody. Analiza uzyskanych wyników badań jakości wody w oparciu o ww. rozporządzenie wykazała przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów w wodociągu:

- 1) Kaczki Średnie – enterokoki – 2 jtk w 100 ml (norma 0 jtk w 100ml).
- 2) Warenka – ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C – > 300 jtk w 100 ml.
- 3) Cisew – fizykochemiczne: mętność od 1,56 do 2,58 NTU (norma 1 NTU), żelazo od 348 do 520 µg/l (norma 200 µg/l).
- 4) Dzierżazna – fizykochemiczne: mętność 1,6 NTU (norma 1 NTU).

5) Kaczki Średnie – fizykochemiczne: mętność od 4,1 do 4,4 NTU (norma 1 NTU), żelazo 230±30 µg/l (norma 200 µg/l), jon amonowy 0,70 mg/l (norma 0,5mg/l).

Nazwa wodociągu	Przekroczone parametry bakteriologiczne	Czas trwania przekroczenia (liczba dni)	Czy ustalono przyczynę (jeśli tak należy podać jaka)	Rodzaj wydanego komunikatu (brak przydatności do spożycia/ przydatna po przygotowaniu)
Wodociąg publiczny Kaczki Średnie	enterokoki 2 jtk w 100ml	6	nie	Nie wydawano
Wodociąg zakładowy Warenka	ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C	6	nie	Nie wydawano

Właściciele wodociągów nie wskazali żadnej przyczyny, co do możliwości wystąpienia zanieczyszczeń mikrobiologicznych w badanej wodzie. Po przeprowadzonej dezynfekcji w ww. wodociągu w celu potwierdzenia wyniku badania ponownie pobrano próbkę wody. Wynik nie potwierdził zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo nie potwierdziły przekroczeń parametrów fizykochemicznych.


Właściciele ww. wodociągów wykonywali badania w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.).

Poniższa tabela przedstawia ocenę jakości wody w poszczególnych wodociągach na terenie gminy – stan na dzień 31 grudnia 2014r.

Lp.	Nazwa wodociągu	Jednostka odpowiedzialna za jakość wody	Ocena jakości wody stan na 31.12.2014r.	Postępowanie administracyjne	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Działania naprawcze wykonane przez właściciela wodociągu
1.	Słdków	Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin	przydatna do spożycia przez ludzi	-	2.832 osób	-
2.	Dzierżazna		przydatna do spożycia przez ludzi	-	1.850 osób	-
3.	Cisew		przydatna do spożycia przez ludzi	-	980 osób	-
4.	Kaczki Średnie		przydatna do spożycia przez ludzi	-	1.770 osób	-
5.	Warenka	PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A., Warenka 23, 62-700 Turek	przydatna do spożycia przez ludzi	-	1.200 osób	-

Woda odpowiadająca wymaganiom zgodnie z ww. rozporządzeniem dostarczana jest 8.632 mieszkańcom gminy Turek.

Jakość wody na terenie gminy Turek

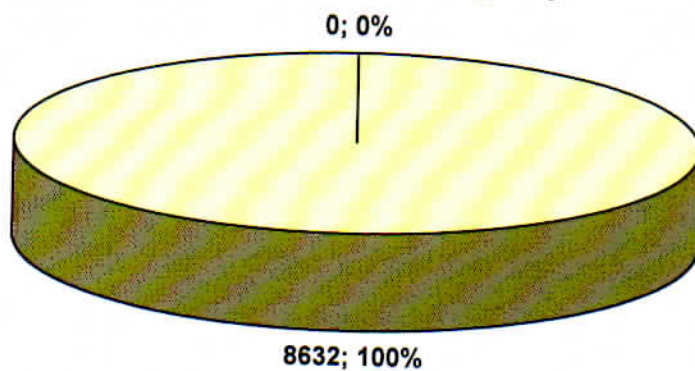

- ☐ Ludność pijąca wodę właściwej jakości
- ☐ Ludność pijąca wodę niewłaściwej jakości

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Turku*

lek. med. Alfred Rajczyk

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,
2. Starosta Turecki, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek,
3. a/a

B.M-W.